非常用照明 器具選定書

2026年10月22日

判定：床面 2 lx。パナソニック 配置表（A1 単体配置の照度範囲・A2 直線配置の最大間隔・A4 四角配置の最大間隔）による。配置表にない取付高さは、部屋ごとに「直近上位」「条件の悪い方」「手入力」のいずれかの値を使う（各部屋の欄に記載）。

部屋	大きさ	天井高	付け方	品番	配置方法	台数	配置	間隔	判定
3階 事務室	16.2×10.8	2.90	埋込	NNFB91605J	単体配置	6	3×2	5.40×5.40	OK
3階 廊下	30.0×1.8	2.50	埋込	NNFB90605J	単体配置	4	4×1	7.50	OK
1階 倉庫	10.8×7.2	5.50	直付	NNFB93005J	単体配置	1	1×1	—	OK
合計						**11**			


3階 事務室

NNFB91605J　単体配置　6 台（3×2）　取付高さ 2.90 m　A1 4.7／A2 10.8／A4 8.7 m

1. 部屋を 3×2 のマスに分けて中心に 1 台ずつ付け、器具ごとの照度範囲 A1 でマスの角まで届かせる（部屋の隅 1m×1m は除いてよい）　→ 3.82 m ≦ 4.70 m ○

配置表 K0143780に取付高さ 2.90 m を挿入

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	2.90m 条件の悪い方	3.0m	4.0m
単体配置 A1	4.2	4.6	4.7	**4.7**	4.9	3.3
直線配置 A2	9.3	10.2	10.8	**10.8**	11.9	12.9
四角配置 A4	7.4	8.2	8.7	**8.7**	9.6	11.7

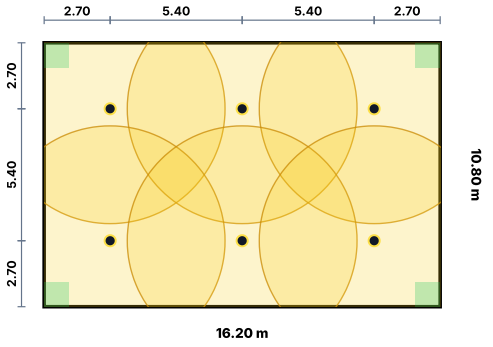


3階 廊下

NNFB90605J　単体配置　4 台（4×1）　取付高さ 2.50 m　A1 4.0／A2 9.4／A4 7.6 m

1. 部屋を 4×1 のマスに分けて中心に 1 台ずつ付け、器具ごとの照度範囲 A1 でマスの角まで届かせる（部屋の隅 1m×1m は除いてよい）　→ 3.86 m ≦ 4.00 m ○

配置表 K0143779に取付高さ 2.50 m を挿入

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.50m 条件の悪い方	2.6m	3.0m
単体配置 A1	3.8	4.0	**4.0**	4.0	2.8
直線配置 A2	8.5	9.4	**9.4**	9.9	10.1
四角配置 A4	6.9	7.6	**7.6**	8.1	8.9




1階 倉庫

NNFB93005J　単体配置　1 台（1×1）　取付高さ 5.50 m　A1 6.4／A2 21.0／A4 17.2 m

1. 器具から部屋のいちばん遠い場所までを、単体の照度範囲 A1 以内にする（部屋の隅 1m×1m は除いてよい）　→ 5.99 m ≦ 6.40 m ○

配置表 K0143775に取付高さ 5.50 m を挿入

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	5.50m 条件の悪い方	6.0m
単体配置 A1	5.4	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	**6.4**	6.4
直線配置 A2	11.3	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	**21.0**	22.8
四角配置 A4	8.5	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	**17.2**	19.4

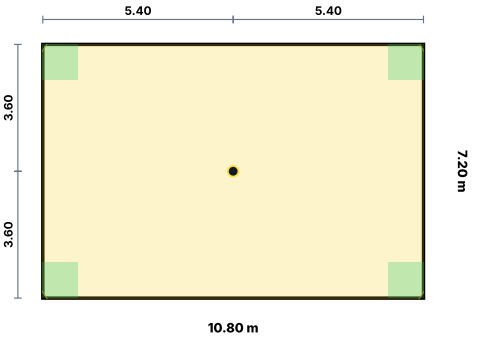

※ 品番はパナソニック 照明器具総合カタログ 2020 掲載時のもの。現行品は最新のカタログ・配光データで確認すること。梁・棚などで光がさえぎられる場所は別途確認すること。